


TABLICA TE33 – 2 PIĘTRO

1N~50Hz, 230V/TN-S

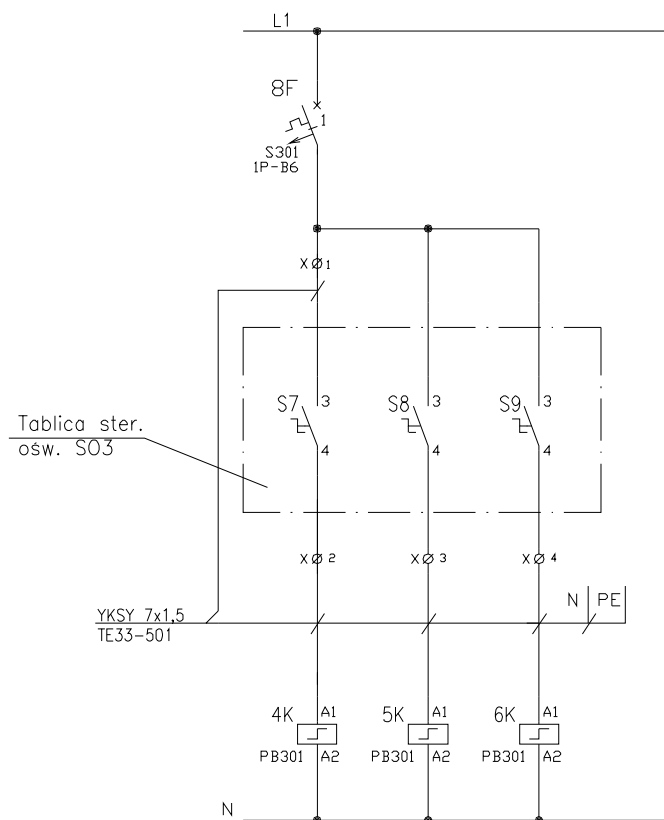

Obwody sterowania oświetleniem z tablicy SO3 (dzyrka pielęgniarek)		
Oświetlenie ogólne	Oświetlenie nocne	
Korytarz 2.2 ( w osiach 2-5 )	Pokoje chorych	

karpla konsulting sp. z o.o., ul. Brzozowa 17/16, 31-050 Kraków, <a href="mailto:karpla@karpla.pl">karpla@karpla.pl</a> , tel/fax +48 12 4220367				
karpla konsulting	<b>INWESTOR</b>	ZAKŁAD OPIEKUŃCZO-LECZNICZY W KRAKOWIE, UL. WIELICKA 267, 30-663 KRAKÓW	<b>EDYCJA:</b>	DATA
	<b>LOKALIZACJA</b>	DZ. NR EW. 114/16, OBR. 59 PODGORZE UL. WIELICKA 267, KRAKÓW	<b>BRANŻA</b>	FAZA
	<b>PROJEKT</b>	PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA WRAZ Z ZABUDOWĄ BALKONÓW PAVILONU IV ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO W KRAKOWIE	<b>ELEKTRYCZNA</b>	PW
	<b>TEMAT RYS.</b>	TABLICA TE33. SCHEMAT ZASADNICZY STEROWANIA OŚWIETLeniem	<b>SKALA</b>	NR RYS. E-25
<b>PROJEKTANT</b>	mgr inż. Wojciech Wleczorek Upr. nr 361/90		<b>SPRAWDZAJĄCY</b>	inż. Maria Światłoń Upr. nr 230/78
			<b>ZESPÓŁ PROJEKTOWY</b> mgr Wiktor Wleczorek	
WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE - REPRODUKUCJA PROJEKTU BEZ ZGODY AUTORÓW ZABRONIONA Podstawa prawna: O prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994r. (Dz. U. Nr 24 poz. 83 z dnia 23.02.1994r.)				