


TABLICA TE13 – PARTER

1N~50Hz, 230V / TN-S

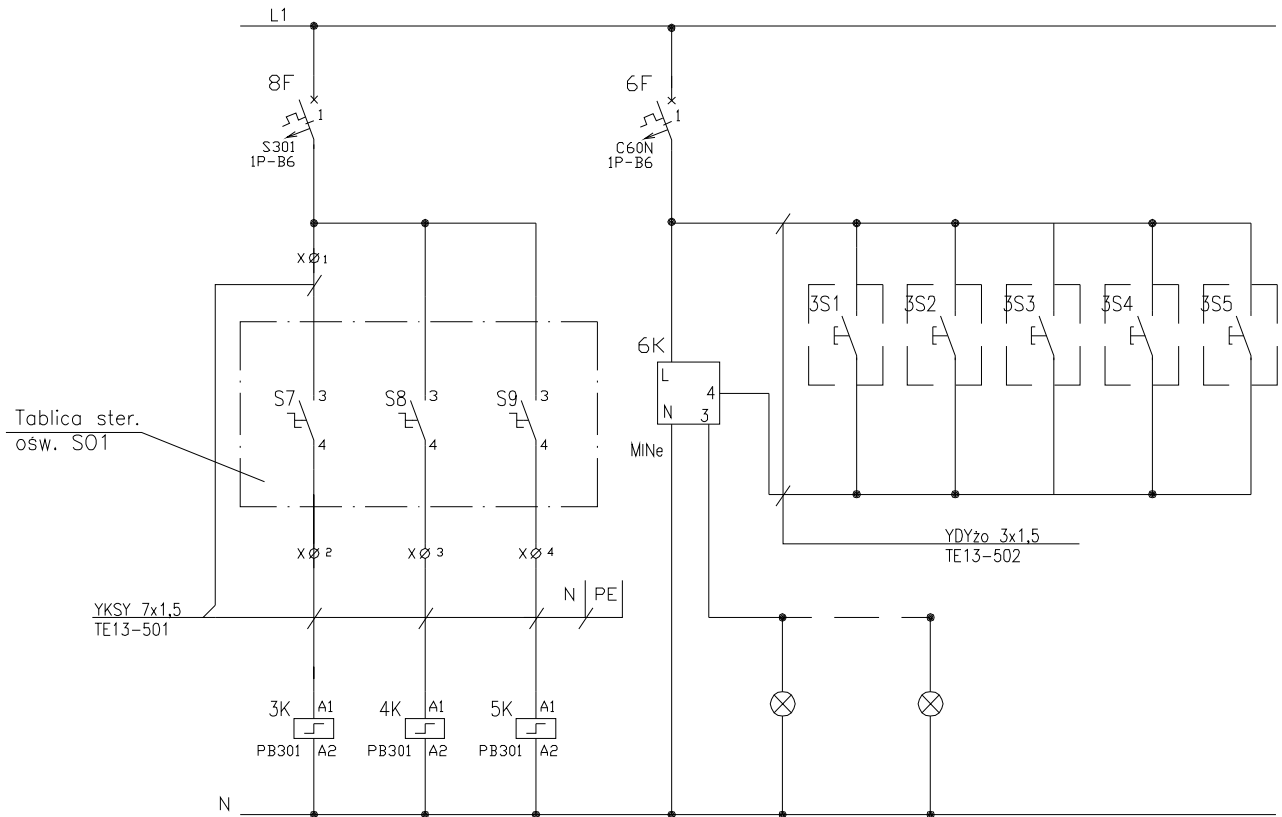

Obwody sterowania oświetleniem z tablicy S01 (dyżurka pielęgniarek)		Obwód sterowania oświetleniem klatki schodowej 0.1	
Oświetlenie ogólne	Oświetlenie nocne	Łącznik czasowy 3-20min	Sterowanie
Korytarz 0.4 (w osiach 2-5)			
	Pokoje chorych		

karpla konsulting sp. z o.o., ul. Brzozowa 17/16, 31-050 Kraków, karpla@karpla.pl , tel/fax +48 12 4220367				
karpla konsulting	INWESTOR	ZAKŁAD OPIEKUŃCZO-LECZNICZY W KRAKOWIE, UL. WIELICKA 267, 30-663 KRAKÓW	EDYCJA:	DATA
	LOKALIZACJA	DZ. NR EW. 114/16, OBR. 59 PODGORZE UL. WIELICKA 267, KRAKÓW	BRANŻA	FAZA
	PROJEKT	PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA WRAZ Z ZABUDOWĄ BALKONÓW PAVILONU IV ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO W KRAKOWIE	ELEKTRYCZNA	PW
	TEMAT RYS.	TABLICA TE13. SCHEMAT ZASADNICZY STEROWANIA OŚWIETLIENIEM	SKALA	NR RYS. E-13
PROJEKTANT	mgr inż. Wojciech Wleczorek Upr. nr 361/90		SPRAWDZAJĄCY inż. Maria Światłoń Upr. nr 230/78	
		ZESPÓŁ PROJEKTOWY mgr Wiktor Wleczorek		
WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE - REPRODUKCJA PROJEKTU BEZ ZGODY AUTORÓW ZABRONIONA Podstawa prawna: O prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994r. (Dz. U. Nr 24 poz. 83 z dnia 23.02.1994r.)				